

PM – Upplag av större mängder brännbart material

Vid större förvaring av brännbart material finns det risk för att en eventuell brand snabbt kan sprida sig in i byggnader eller till andra lagringstyor. Det gör det svårsläckt för räddningstjänsten och kan skapa stora egendomsskador. Det gäller därför att hålla ett bra avstånd till byggnader och olika lagringstyor. Att hålla avstånd minskar även risken för att en anlagd brand ska ge stora skador.


Exempel på brännbart material

Detta PM gäller för större upplag av exempelvis cellplast, bildäck, större mängd pallar och potatislådor. För containrar och soptunnor, mindre mängd pallar mm. gäller ett annat PM.

Placering

Räddningstjänsten anser att nedanstående skyddsavstånd ska uppfyllas för att få en säkrare hantering.

- Lagringsyta maximalt 12 m²
(ytan bör vara kvadratisk, upplag med mer än 9 lagringsstyor ska ha en 15 meter bred brandgata innan nästa grupp om 9 lagringsstyor)
- Lagringshöjd maximalt 3 m
- Avstånd mot egen byggnad minst 8 m
(räknas från takfot, skärmtak/lastbryggor om det finns)
- Avstånd mellan lagringsstyor minst 5 m
- Avstånd till grannfastighet minst 8 m
(räknas från takfot, skärmtak/lastbryggor om det finns)

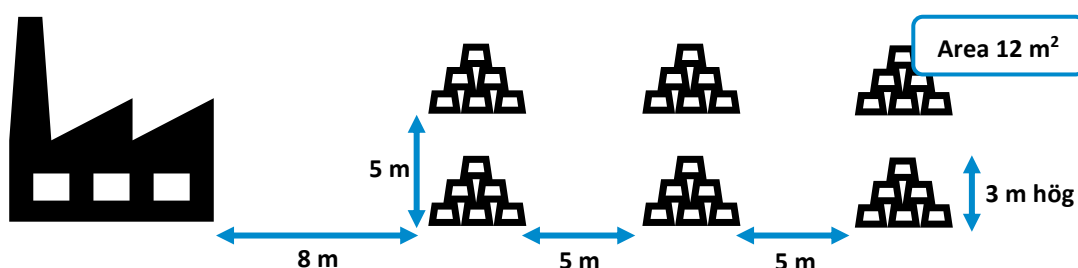

Avsteg

Om förutsättningar inte finns för att uppfylla ovanstående, kan verksamheten ta fram en riskbedömning som visar på en säker lagring. Bedömningen ska visa på att placeringen av lagringstyan är säker. Hur man gör för att minskar risken för brandspridning mellan lagringstyor och byggnader. Bedömningen kan till exempel ske via strålningsberäkningar, brandavskiljning eller liknanden. Viktigt är att tänka på att inte försvåra räddningstjänstens insats.

Vid frågor

Kontakt räddningstjänsten via kommunens växel 0430-150 00 alt. på raddningstjansten@laholm.se vid frågor och funderingar.